
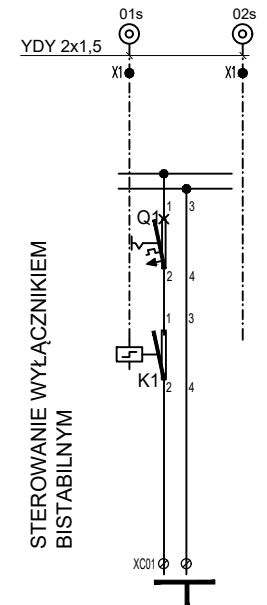


Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

Układ sieci TN-S 400/230V

## ROZDZIELNIA TRO-2- OBWODY REZERWOWANE

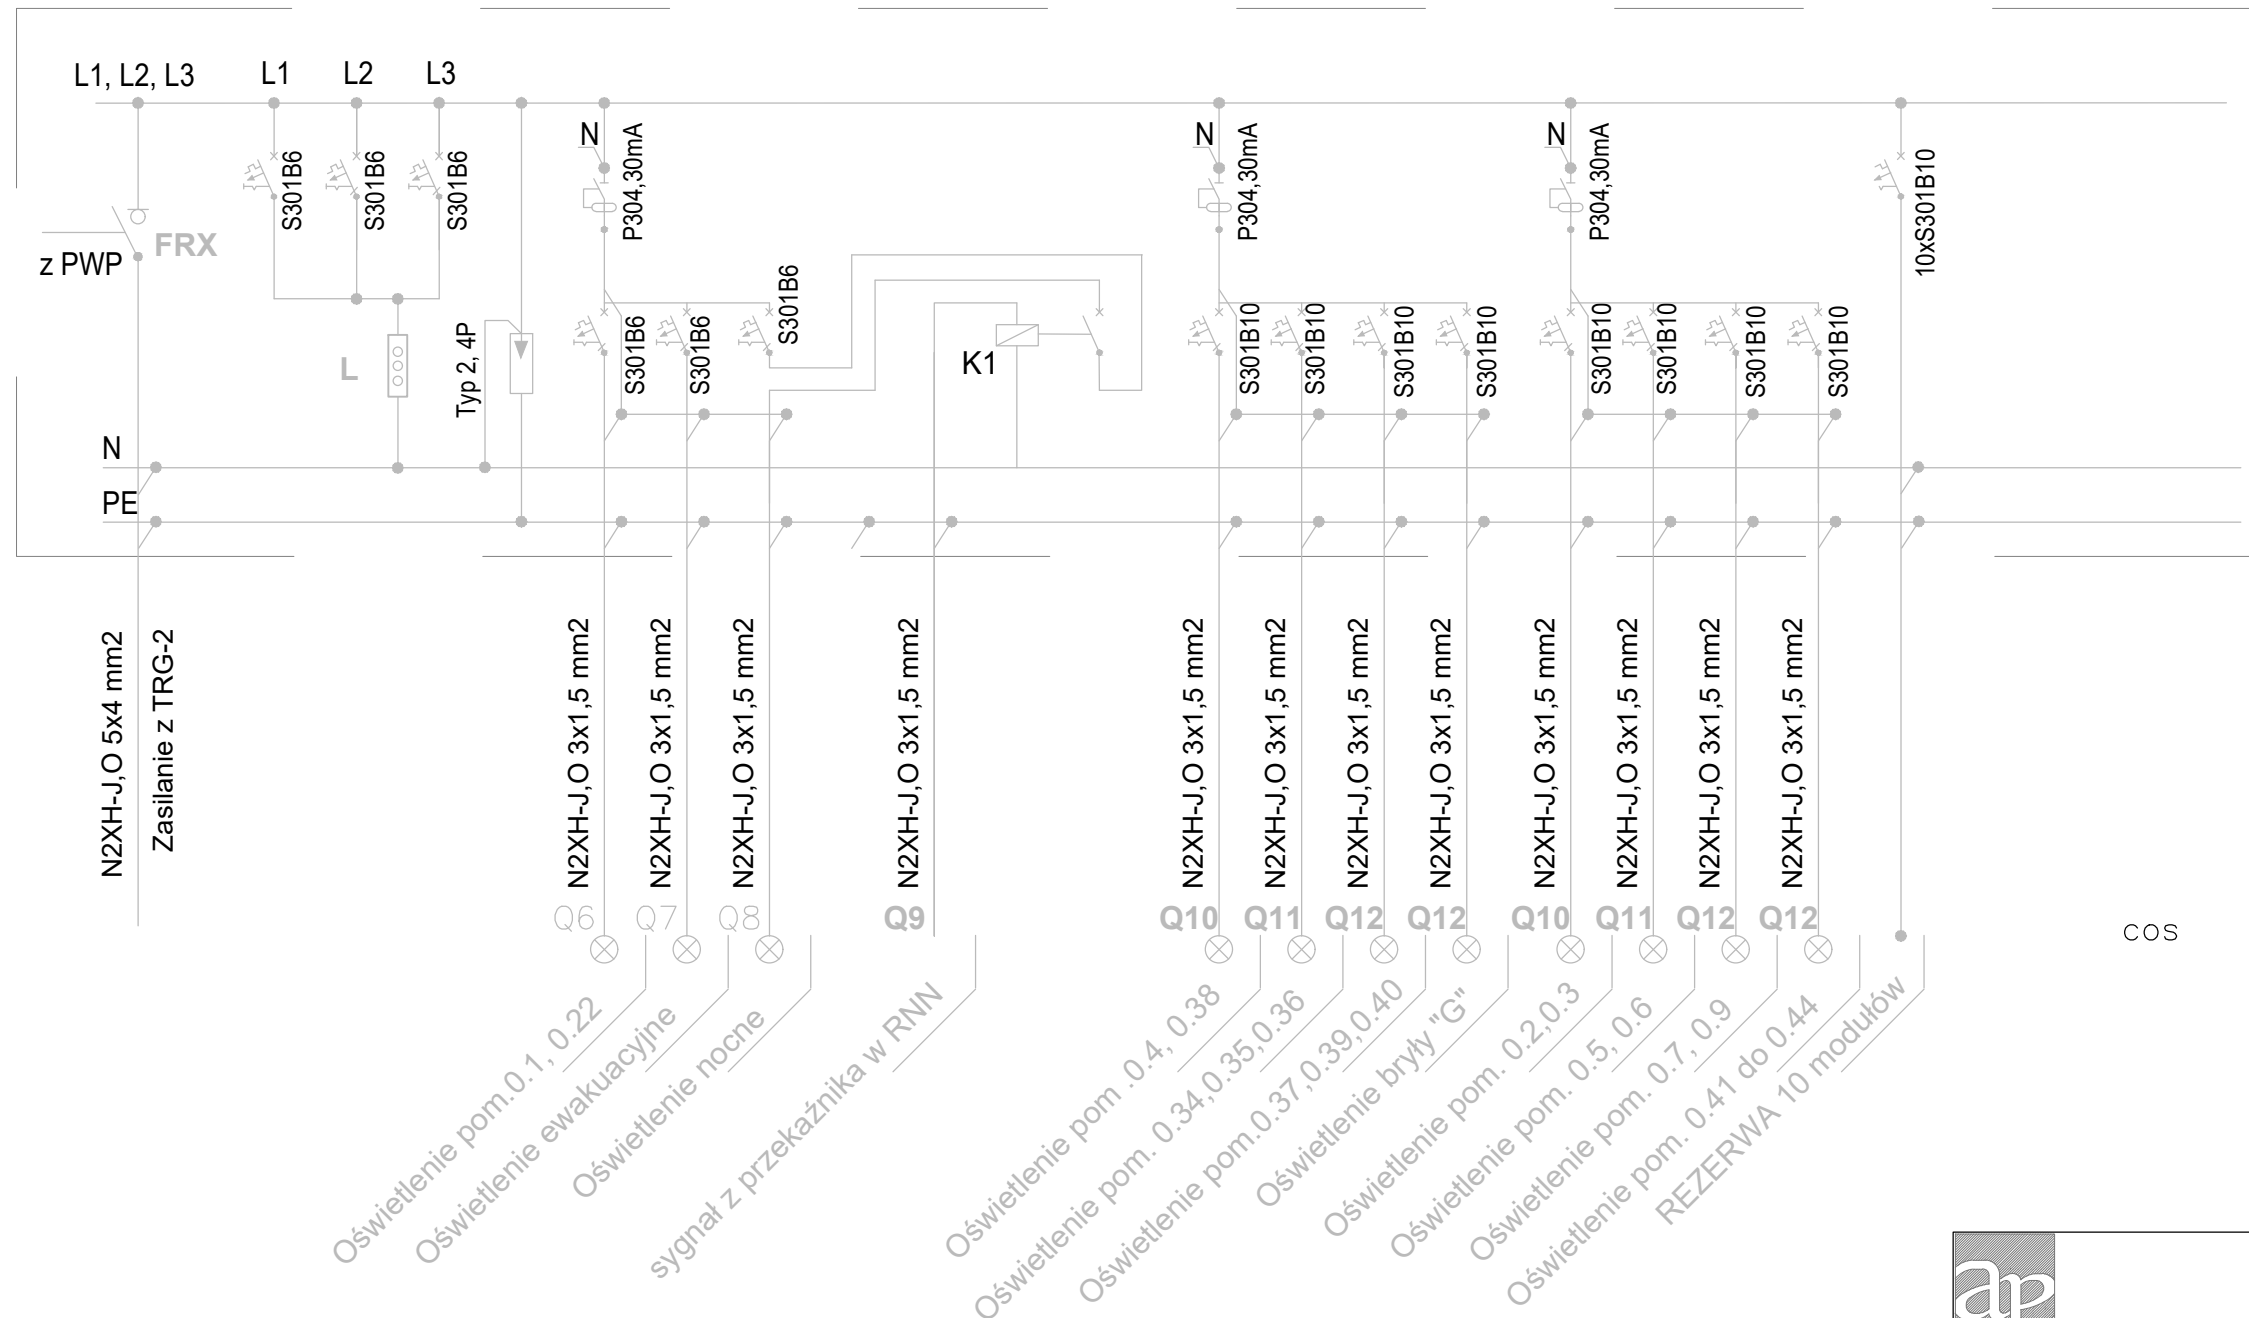

$$\begin{aligned} P_i &= 3,50 \text{ kW} \\ k_j &= 1 \\ P_s &= 3,50 \text{ kW} \\ \cos \varphi &= 0,99 \\ I_N &= 8,75 \text{ A} \\ I_B &= 20 \text{ A} \end{aligned}$$