





















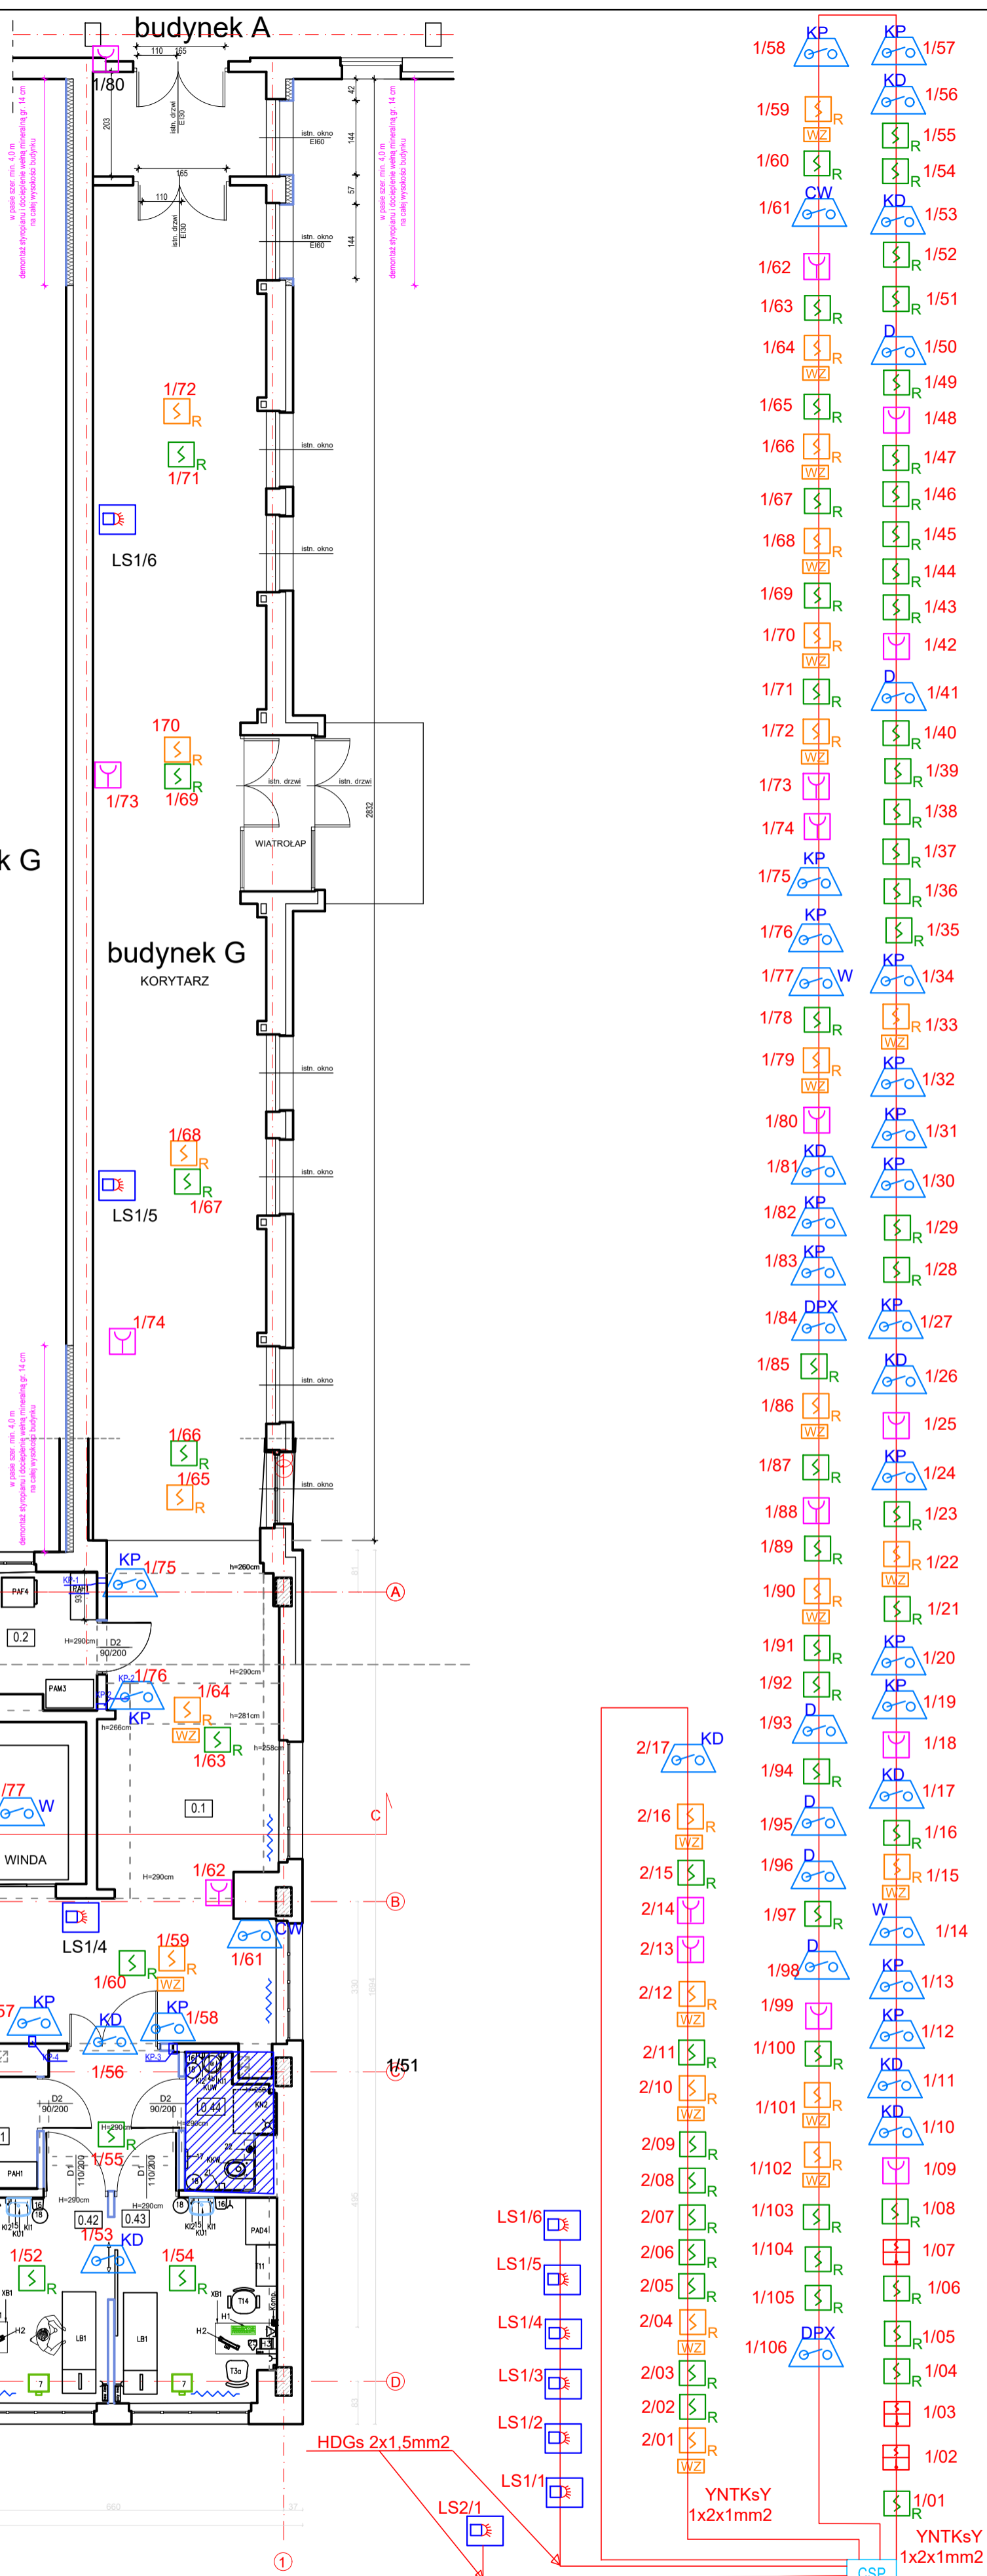
Legenda

	pomieszczenia niewymagające ochrony		sygnalizator optyczny SOL-LX-W-RR - montaż na ścianie		projektowana centrala sygnalizacji pożarowej FC726-ZA, akumulator 45Ah
	obszar poza zakresem opracowania - wyposażony w system sygnalizacji pożarowej		optyczna czujka dymu OPT720 umieszczona na suficie podwieszonym, suficie właściwym		optyczna czujka dymu OPT720 umieszczona na strapie właściwym (w przestrzeni międzysufitowej)
	klapy p-poż wg opracowania branży sanitarnej		czujka wielodetektorowa OH720		moduł FDCIO221 4wejście/4wyjście + obudowa FDCH221 sterowanie drzwi przesuwanych
	przewód YnTKSYekw 2x1mm ²		wskaźnik zadziałania czujki FDAI91		czujka wielodetektorowa OH720
	przewód HdGs 2x1,5mm ²		ręczny ostrzegacz pożarowy FDME221+FDMH291-R		moduł FDCIO221 1 wejście/1wyjście + obudowa FDCH221 sterowanie klapy p-poż
	moduł FDCIO221 1 wejście/1wyjście + obudowa FDCH221 sterowanie wyłącznika głównego prądu rozdzielni elektrycznej		moduł FDCIO221 1 wejście/1wyjście + obudowa FDCH221 sterowanie modułem windy		moduł FDCIO221 1 wejście/1wyjście + obudowa FDCH221 sterowanie drzwi z kontrolą dostępu
			moduł FDCIO221 1 wejście/1wyjście + obudowa FDCH221 sterowanie modułem klapy p-poż		moduł FDCIO221 1 wejście/1wyjście + obudowa FDCH221 sterowanie wyłączaniem centrali wentylacyjnej


Uwaga:
Centralę CSP podłączyć do centrum nadzoru, konfigurację ustalić z inwestorem

nr	WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU – Oddział PSYCHIATRYCZNY	pow. w m ²	wykorzystanie posadki	wykorzystanie ścian
0.1	hall			
0.2	magazyn			
0.3	kabinety lekarski			
0.4	sala chorých 3-os.			
0.5	izolacja izolacyjna			
0.6	izolacja oddziałowa			
0.7	izolacja pielęgniatarska			
0.8	punkty pielęgniatarskie			
0.9	kabinety radiologiczne pielęgniatarskie			
0.10	sala chorých 2-os.			
0.11	izolacja pacjentów			
0.12	sala chorých 3-os.			
0.13	izolacja pacjentów			
0.14	zomieszczenie porządkowe			
0.15	palarnia			
0.16	brzołownia			
0.17	magazyn sprzętu medycznego			
0.18	kuchnia			
0.19	aneks kuchenny			
0.20	sala chorých 5-os.			
0.21	kuchnia			
0.22	kuchnia 2			
0.23	izolacja /izolacja/gab. ter. zsalizacji/			
	sala rozprawy			
0.24	kabinety terapii			
0.25	izolacja perizonu			
0.26	izolacja pacjentów			
0.27	kabinety psychologiczne			
0.28	sala chorých 3-os.			
0.29	sala chorých 3-os.			
0.30	izolacja pacjentów			
0.31	sala chorých 2-os.			
0.32	sala chorých 2-os.			
0.33	izolacja pacjentów			
0.34	izolacja pacjentów			
0.35	sala chorých 2-os.			
0.36	sala chorých 4-os.			
0.37	sala chorých 3-os.			
0.38	punkty sanitarnizacja			
0.39	sala chorých 4-os.			
0.40	izolacja pacjentów			
0.41	magazyn biologicznej czystości			
0.42	izba przyrędy			
0.43	izba przyrędy			
0.44	izolacja pacjentów			


WYKAZ POMIESZCZENI PIĘTRA - Administracja				
nr	nazwa	pow. w m ²	wykończenie posadki	wykończenie ścian
1.1	komunikacja			
1.2	łazienka personelu			
1.3	pokój oddziałowej			
1.4	sektretariat medyczny			
1.5	pokój dyktarstwa			
1.6	łazienka lekarzy			
1.7	komunikacja			
1.8	pokój lekarzy			



parter

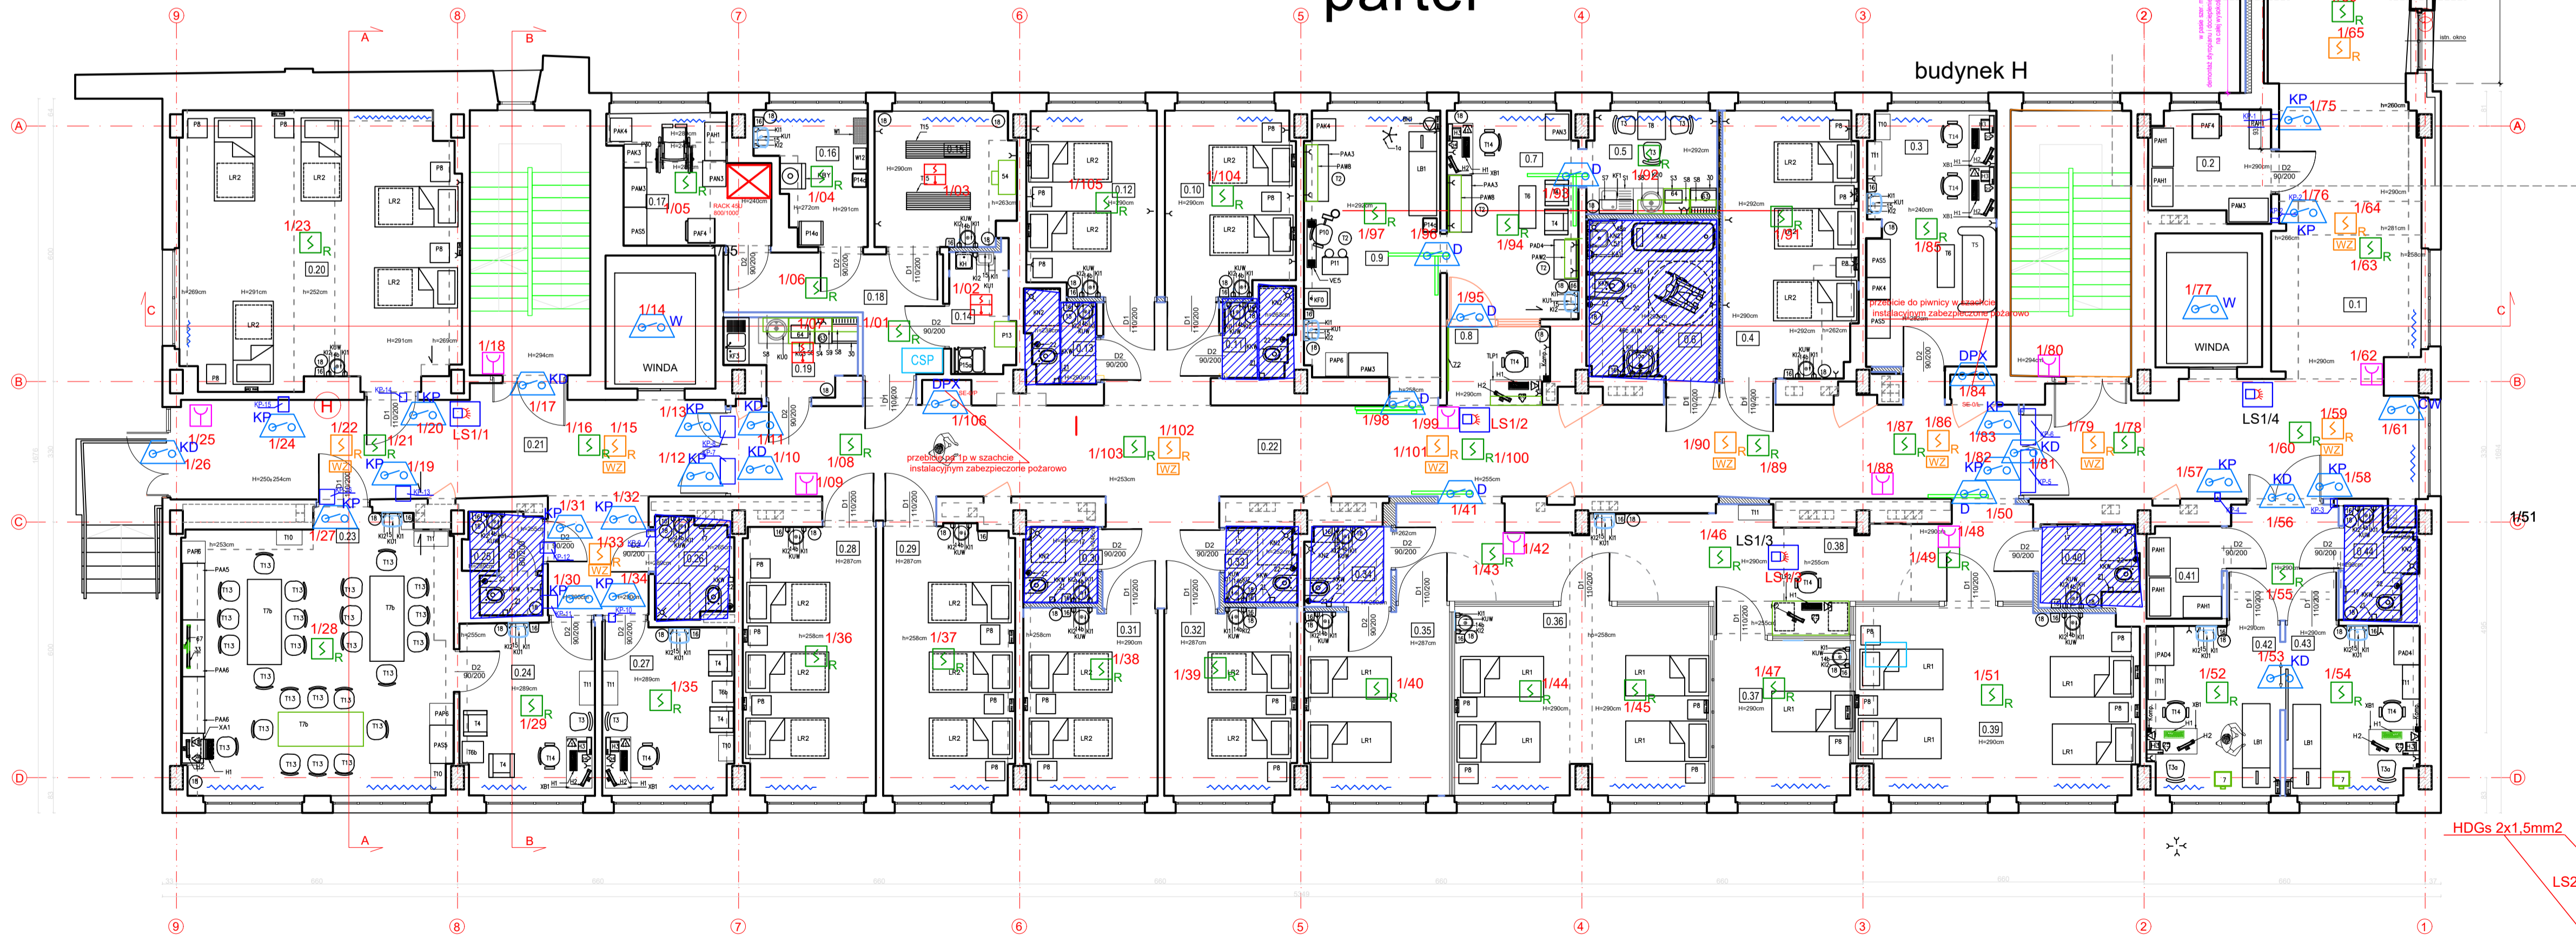

Do centrum nadzoru Ethernet skrócić cat 6a, prowadzić istniejącą trasą w piwnicy –
Do centrum nadzoru HTKSH PH90 3x2x2,5 sygnał:alarm, awaria, prowadzić istniejącą trasą w piwnicy

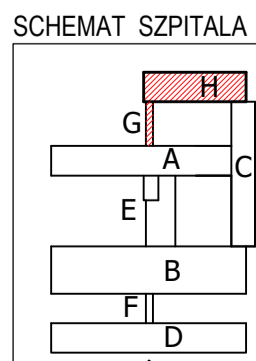

Oddział PSYCHIATRYCZNY - rzut parteru bud."H

ap	AUTORKA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA ARCHTET Renata Gorczyńska-Owczarek				SAP1
	ul. 263 000, tel. 60 527 01 91 ul. Kołomska 17, 01-530 Białystok				
	Temat: PRZEBUDOWA POMIĘCZCZCH ODDZIAŁÓW PSYCHIATRYCZNYCH W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży				
	Lokalizacja: Szpital Wojewódzki w Łomży ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża				
	Inwestor: Szpital Wojewódzki w Łomży ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża				
rzu (budynek "H") - insty sygnalizacji pożaru					
Projektant:	mgr inż. Henryk Mielniczek ul. Włocławska 10, 06-000 Włocławek				SAP1 nr. r/s.
Oprowadzający:	mgr inż. Jacek Kozłowski ul. Podchorążych 10, 06-000 Włocławek				
Stadium:	P. B. - W.	[Branszka: teleinżynieria]	czwartek 20.00	Szkic 1.00	