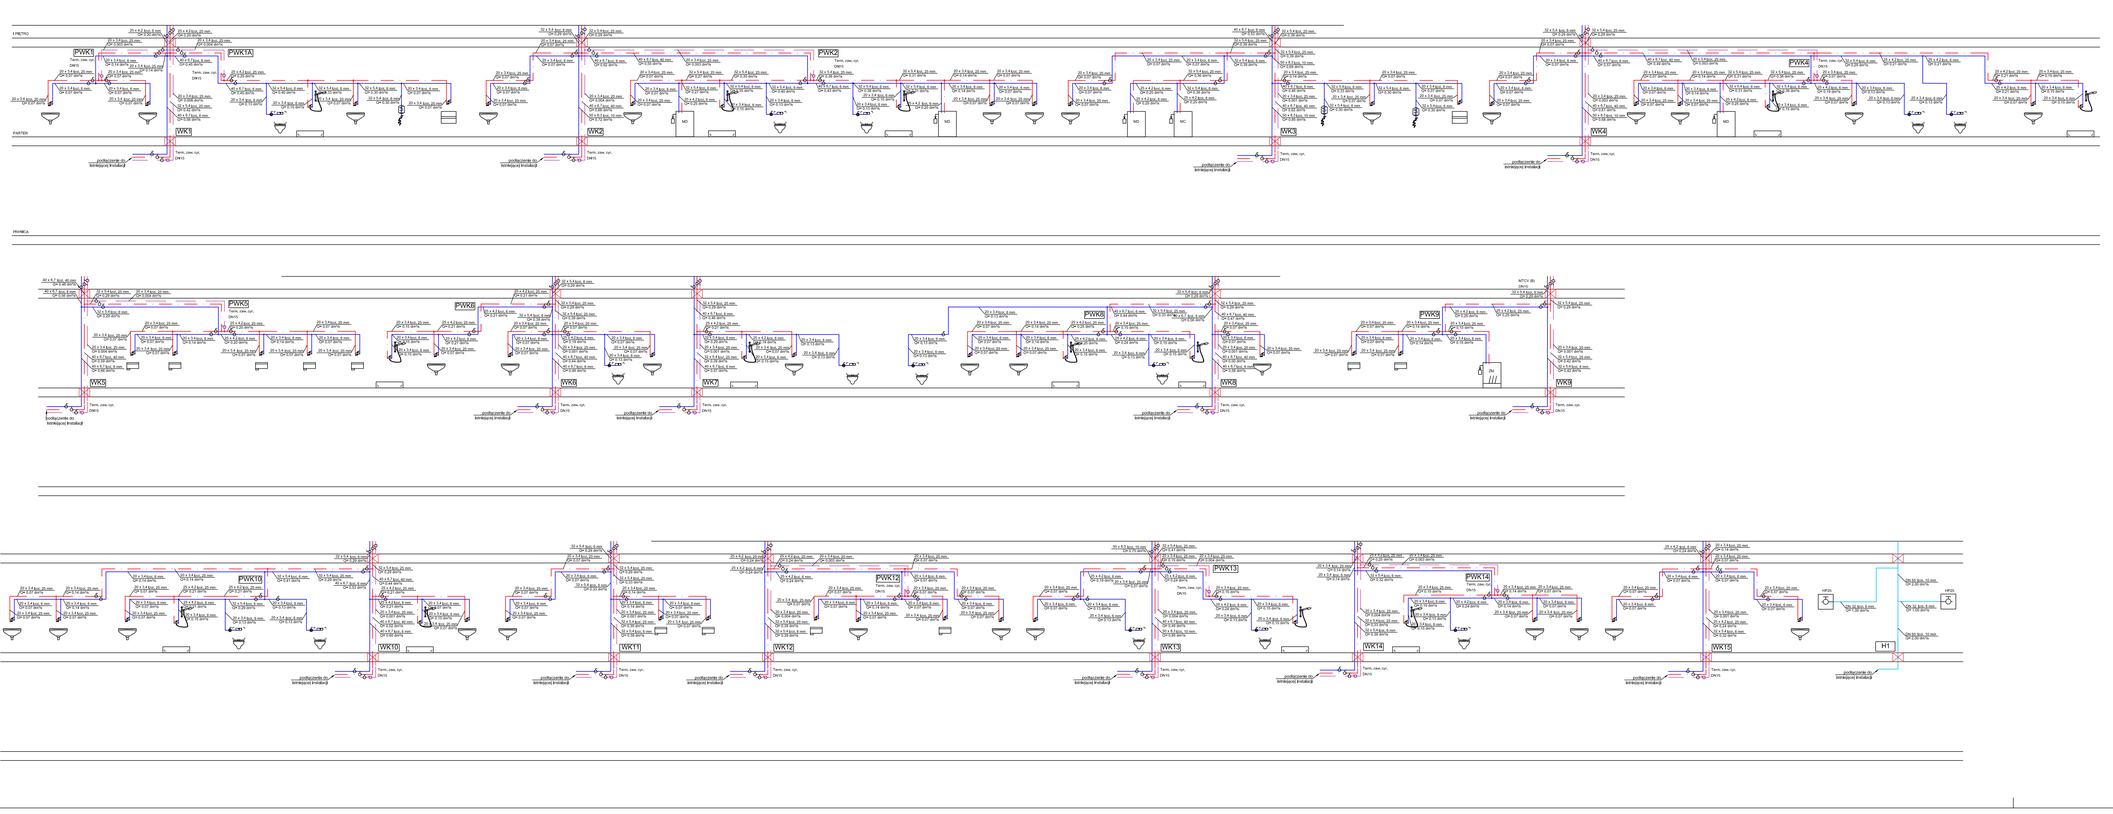

LEGENDA:

- projektowana instalacja hydrantowa
- projektowana zimna woda
- projektowana ciepła woda
- projektowana cyrkulacja
- WK istniejący pion instalacji wodkan do wymiany
- PWK nowoprojektowany pion instalacji wodkan
- H istniejący pion instalacji hydrantowej
- Hydrant/HP25 projektowany hydrant wewnętrzny DN 25 z wężem półsztywnym dł. 30m
- projektowane pionowe przejście przez strop REI120
- projektowany termostatyczny zawór cyrkulacyjny
- projektowany zawór kulowy odcinający
- projektowany zawór zwrotno-antyskrętowy

UWAGI:

–rury ocynkowane pod strop przejść w ułożeń podwieszonych lub w istniejących g-k należy podeprzeć tak aby przebitej powierzchni w stanie nienaruszonym

–istniejące piony blaszące w szachtach należy wymienić i wyposażyć w nowe zawory odcinające

–przejścia i przepusty przez elementy oddzielen przeciwpożarowych należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej elementu (ściany, stropu) REI 120/REI 90.

Przejścia i przepusty przez elementy pomieszczeń zamkniętych wydzielonych przeciwpoż w klasie nie niższej niż EI 60 bądź REI 60 (dopuszcza się stosowanie kołnie achodowe, etc.) o średniej wjętności nie 4 cm należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej elementu (ściany, stropu), przy użyciu wełny mineralnej o temperaturze topnienia nie niższej niż 1000 stopni Celsjusza, dla nur metalowych muszą wypełnij

–montaż montować na konkretnych, uchwytach montażowych

–rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż

–roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych –

opis robót znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Modern Eko
Wojciech Świerczyński
ul. Pietruszkowego 12 lok.9
42-207 Częstochowa
tel. 882 - 147 - 538

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Branża:	Sanitarna
Temat:	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, polegającej na dostosowaniu pomieszczeń do przyjmowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży"
Adres inwestycji:	**Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 1219/13, obręb Łomża 1, jednostka ew. Łomża miasto 206201_1**
Projektant:	mgr inż. Seweryn Urbański — SUI/0378/POOS/14 — uprawnienia budowlane bez ograniczeń — 12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Kamila Dziubek — SUI/0375/POOS/14 — uprawnienia budowlane bez ograniczeń — 12.2022
Rozwinięcie - instalacja wodociągowa	Skala: 1:100 — Nr rysunku: WK4