UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.
2. Przed wykonaniem konstrukcji należy zinwentaryzować budynek w celu sprawdzenia przyjętych wymiarów i założeń.
3. Przed wyburzeniem ścian działowych należy bezwzględnie sprawdzić ich podparcie.
4. Wszystkie nowoprojektowane ściany działowe należy wykonać jako systemowe typu lekkiego, G-K na ruszcie aluminiowym. Zabrania się wykonywania ścianek działowych jako murowane.
5. Zamurowania otworów w istniejących ścianach działowych wykonać z przewiązaniem elementów (nowych i starych) zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Naprożа w ścianach działowych należy wykonać zgodnie z branżą architektoniczną.
7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wykonać dowolnym zestawem malarskim wg normy PN-EN ISO 12944:
   kategoria korozyjności atmosfery – C3 (C2 – wewnątrz budynku);
   okres trwałości – H (powyżej 15 lat);
8. Konstrukcja stalowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1090-2+A1:2012:
   klasa wykonania konstrukcji – EXC2
   klasa konsekwencji – CC2 (PN-EN 1990:2004)
   kategoria użytkowania – SC1
   kategoria produkcji – PC1
9. Wszystkie połączenia (spawane/na śruby) powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.
10. Wszystkie spoiny powinny być zgodne z PN-EN ISO 15610.
11. Wszystkie spoiny czołowe wykonać na pełny przetop łączonych elementów z zachowaniem warunków normowych.
12. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać o grubości: jednostronne 0,7*t, dwustronne 0,5*t, gdzie t – grubość cieńszego z łączonych elementów.
13. W projekcie warsztatowym należy dokonać podziału konstrukcji na elementy wysyłkowe w taki sposób, aby ograniczyć do minimum spawanie na budowie.
14. Powierzchnie ścian i stropów na styku z konstukcją stalową wyrównać zaprawą bezskurczową wysokiej wytrzymałości zgodną z ST.
15. Podczas wykonywania otworów w stropodachu, należy przewidzieć wymianę 10–18 szt. płyt korytkowych oraz części ścianek ażurowych gr. 12cm w celu dostania się montażysty w przestrzeń stropodachu i zamontowania konstrukcji.
16. Przebicia elementów żelbetowych na styku z konstrukcją stalową zabezpieczyć masą polimerową do podłoży wykonanych z bitumów, betonu, stali i tworzyw sztucznych.
17. Przebicia pokrycia dachu przez słupki należy zabezpieczyć obróbkami blacharskimi oraz dwoma warstwami papy termozgrzewalnej do wysokości min. 20cm od połaci dachu.
18. Po zamontowaniu konstrukcji stalowych pokrycie dachu doprowadzić do stanu sprzed rozbiórki.
19. Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych należy uzupełnić wszystkie ubytki powłok ochronnych powstałych w trakcie transportu, składowania i montażu.
20. Kanały wentylacyjne należy bezwzględnie prowadzić bezpośrednio pod nośnymi elementami żelbetowymi stropów w taki sposób, aby nie naruszyć ich struktury.
21. Wszystkie otwory pod instalacje wentylacji, wody, kanalizacji, CO, ect. w dachu i stropach należy wykonać jako wiercone lub wycinane. Zabrania się skuwania otworów ze względu na możliwość uszkodzenia żeber nośnych stropu lub płyt korytkowych. Odwierty należy bezwzględnie wykonać pomiędzy żebrami nośnymi stropu oraz płyt korytkowych. Ostateczną lokalizację otworów należy ustalić na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych.
22. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie chronić elementy budynku przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementów powinny być naprawiane na bieżąco.
23. Prace przygotowawcze oraz roboty montażowe powinny być prowadzone z zachowaniem zasad sztuki inżynierskiej i zachowując szczególną ostrożność. Wyklucza się używanie w czasie montażu wszelkiego rodzaju urządzeń przywracających projektowaną geometrię konstrukcji przez wywieranie siły. Jeśliby się zdarzyły przypadki znacznych odstępstw od projektu należy porozumieć się bezzwłocznie z autorami projektu.
24. Montaż konstrukcji powinien być przeprowadzony przez przedsiębiorstwa dysponujące wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednią bazą sprzętową.
25. Podczas prowadzenia prac ekipy robotników powinny posiadać ciągły nadzór w postaci uprawnionego kierownika budowy.
26. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem technicznym i ST.
27. Ze względu na brak kompletnej dokumentacji budynku, w razie stwierdzenia odstępstwa od zakładanego stanu lub sposobu wzniesienia istniejącej konstrukcji obiektu należy przerwać roboty i skontaktować się z projektantem w celu podjęcia alternatywnego rozwiązania.
29. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].

RZUT DACHU
skala 1:100

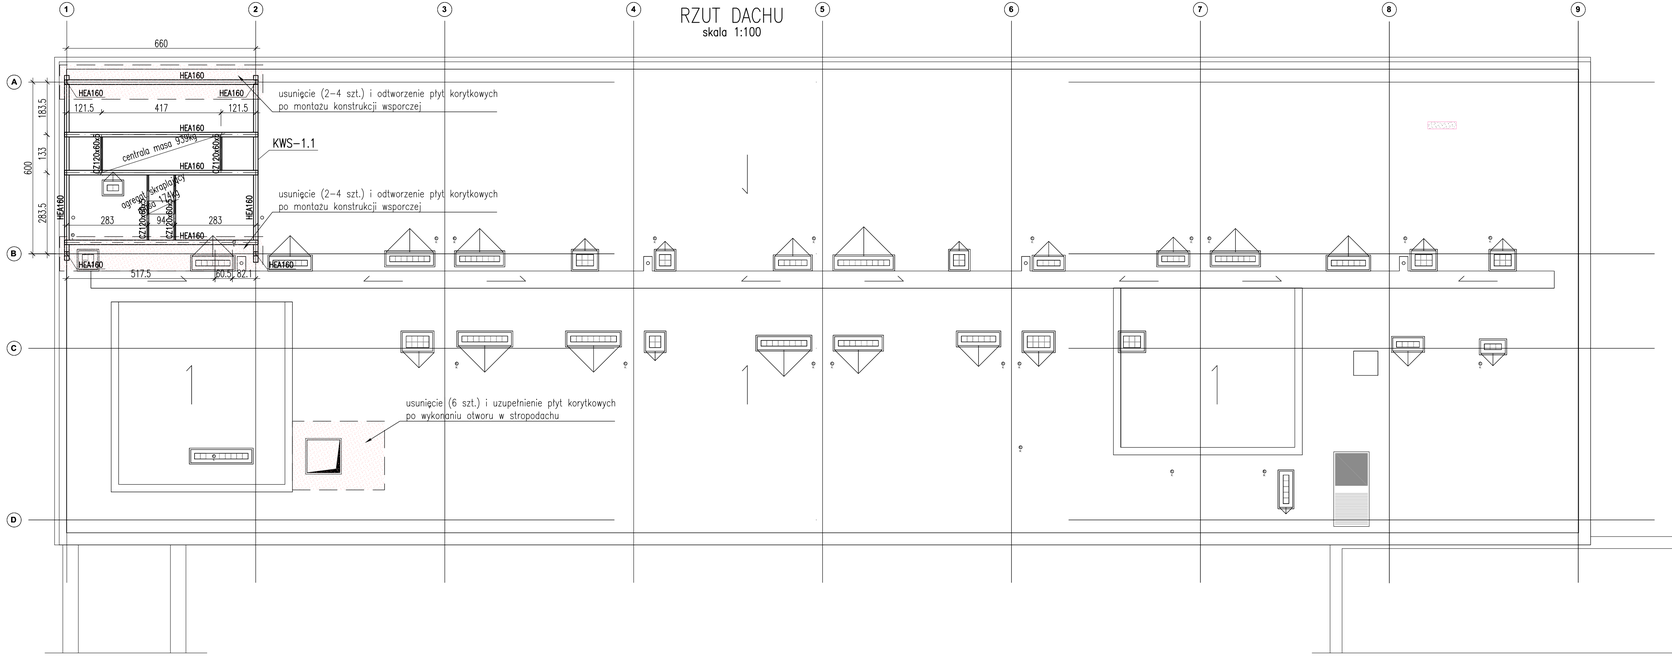



LEGENDA:
- WYBURZENIA
- ELEM. MUROWANE
- ELEM. ŻELBETOWE
- ELEM. BETONOWE
- POZA OPRACOWANIEM

MATERIAŁ:
- stal kształtowa S235J2, S355J2
- pręty gwintowane, śruby, kotwy kl. 8.8
- beton konstrukcyjny C25/30
- zamurowania istniejących ścian działowych: cegła kratówka kl. 15 na zaprawie zwykłej M5
- projektowane/nowe ściany działowe: typu lekkiego – wg części arch.

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Piłsudskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża			
Faza:	**PROJEKT TECHNICZNY**			
Branża:	Konstrukcyjna			
Temat:	**Przebudowa II piętra i części piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.**			
Adres inwestycji:	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3, identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3			
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Gałuszka	MAP/0363/POOK/12	specjalność konstr.-bud.	04.2024
Sprawdził:	mgr inż. Elżbieta Ochocka	LUN-VI/6386/1/336/87	specjalność konstr.-bud.	04.2024
RZUT DACHU			Skala:	Nr rys.
			1:100	K03