## ŚLUSARKA ALUMINIOWA - ZEWNĘTRZNA

*Drzwi zewętrzne w konstrukcji aluminiowej, szklone szkłem bezpiecznym P2, współczynnik U≤1,3W/m2K, ślusarka w kolorze białym.*

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | A2z | |
|---|---|---|---|
| Z E S T A W I E N I E | |  | |
| SCHEMAT skala 1:50 | | | |
| wielkość | | "140/200" | |
| wymiar w świetle otworu [cm] | S | 175 | |
| | H | 210 | |
| | | P | L |
| PIWNICA ilość [szt.] | | - | 1 |
| 2 PIĘTRO ilość [szt.] | | - | - |
| | | 1 | |
| RAZEM | | | |
| U W A G I | | -drzwi półtoraskrzydłowe<br>-po otwarciu głównego skrzydła szer. przejścia w świetle min. 90cm<br>-drzwi ewakuacyjne, napowietrzające, włączone do SSP, otwierane automatycznie przy pomocy siłowników po wykryciu pożaru<br>-klamka tylko po stronie wewnętrznej<br>-symbol "c" - skrzydła z samozamykaczem - 2 szt. | |

## ŚLUSARKA ALUMINIOWA - WEWNĘTRZNA P.POŻ.

*Drzwi i okna w konstrukcji aluminiowej, tzw. „zimnej stolarki", bez izolacji termiczne. Szklone szkłem bezpiecznym P2, ślusarka w kolorze jasnoszarym RAL 7047.*

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | A2p EIS 60 | | A6p | | A7p Sm | | A8p Sm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z E S T A W I E N I E | |  | |  | | 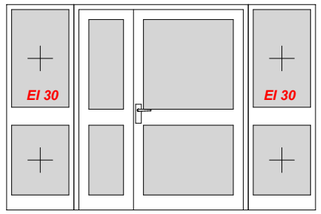 | |  | |
| SCHEMAT skala 1:50 | | | | | | | | | |
| wielkość | | "140/200" | | "140/200" | | "140/200" | | "140/200" | |
| wymiar w świetle otworu [cm] | S | 175 | | 247 | | 310 | | 219 | |
| | H | 210 | | 210 | | 210 | | 210 | |
| | | P | L | P | L | P | L | P | L |
| PIWNICA ilość [szt.] | | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 2 PIĘTRO ilość [szt.] | | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| RAZEM | | | | | | | | | |
| U W A G I | | -drzwi półtoraskrzydłowe<br>-po otwarciu głównego skrzydła szer. przejścia w świetle min. 90cm<br>-symbol "c" - skrzydła z samozamykaczem - 8 szt.<br>-symbol KD - drzwi z kontrolą dostępu - 4 szt. (dwustronna) | | -drzwi półtoraskrzydłowe<br>-po otwarciu głównego skrzydła szer. przejścia w świetle min. 90cm<br>-symbol "c" - skrzydła z samozamykaczem - 2 szt.<br>-symbol KD - drzwi z kontrolą dostępu - 1 szt. (jednostronna)<br>-naświetle boczne o odporności ogniowej EI 30 | | -drzwi półtoraskrzydłowe<br>-po otwarciu głównego skrzydła szer. przejścia w świetle min. 90cm<br>-symbol "c" - skrzydła z samozamykaczem - 2 szt.<br>-naświetla boczne o odporności ogniowej EI 30<br>-drzwi dymoszczelne | | -drzwi półtoraskrzydłowe<br>-po otwarciu głównego skrzydła szer. przejścia w świetle min. 90cm<br>-symbol "c" - skrzydła z samozamykaczem - 2 szt.<br>-symbol KD - drzwi z kontrolą dostępu - 1 szt. (jednostronna)<br>-naświetle boczne o odporności ogniowej EI 30 | |

## DRZWI WEWNĘTRZNE

*Drzwi wewnętrzne płycinowe, skrzydła pełne w konstrukcji drewnianej, w okleinie HPL. Drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej (min. 32 dB). Ościeżnica dwustronna (obejmująca) i jednostronna (kątowa) z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym lub stalowa lakierowana w kolorze skrzydła, skrzydło w kolorze jasnoszarym RAL 7047.*

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | Dt | |
|---|---|---|---|
| Z E S T A W I E N I E | |  | |
| SCHEMAT skala 1:50 | | | |
| wielkość | | "80/200" | |
| wymiar w świetle otworu [cm] | S | 90 | |
| | H | 206 | |
| | | P | L |
| PIWNICA ilość [szt.] | | 1 | - |
| RAZEM | | 1 | |
| U W A G I | | -drzwi techniczne do schowka pod spocznikiem schodów<br>-po otwarciu skrzydła szer. przejścia w świetle min. 80cm<br>-ościeżnica obejmująca -1 szt.<br>-drzwi wyposażone w zamek z wkładką i kompletem kluczy - 1 szt. | |

## DRZWI WEWNĘTRZNE P.POŻ.

*Drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej EI 60. Skrzydło pełne, konstrukcja - ramiak drewniany, wypełnienie warstwową płytą wiórową z doklejką z drewna iglastego, obłożona obustronnie płytami HDF. Ościeżnica jednostronna (kątowa) ze stali kwasoodpornej w kolorze naturalnym lub stalowa lakierowana w kolorze skrzydła. Skrzydło w kolorze jasnoszarym RAL 7047.*

| | D0p EI 60 | | D1p EI 60 | | D2p EI 60 | | D4p EI 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | |  | |  | |  | |
| wielkość | | | | | | | "160/200" | |
| wymiar w świetle otworu [cm] S | 85 | | 90 | | 100 | | 135 | |
| H | 206 | | 206 | | 206 | | 206 | |
| | P | L | P | L | P | L | P | L |
| PIWNICA ilość [szt.] | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| RAZEM | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| U W A G I | -drzwi o odporności pożarowej EI 60<br>-ościeżnica kątowa - 1 szt. | | -drzwi o odporności pożarowej EI 60<br>-ościeżnica kątowa - 1 szt. | | -drzwi o odporności pożarowej EI 60<br>-ościeżnica kątowa - 1 szt.<br>-ościeżnica obejmująca - 1 szt. | | -drzwi półtoraskrzydłowe<br>-drzwi o odporności pożarowej EI 60<br>-po otwarciu głównego skrzydła szer. przejścia w świetle min. 90cm<br>-ościeżnica obejmująca - 2 szt.<br>-symbol "c" - skrzydła z samozamykaczem - 4 szt. | |

## DRZWI REWIZYJNE

*Stalowe drzwi rewizyjne montowane na pionach wod-kan, zamykane na klucz, w kolorze jasnoszarym np. RAL 7047, montowane na wys. 10cm (nad cokołem).*

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | Dr3 | | Dr4 | | Dr5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z E S T A W I E N I E | |  | |  | |  | |
| SCHEMAT skala 1:50 | | | | | | | |
| wielkość | | | | | | | |
| wymiar w świetle otworu [cm] | S | 60 | | 90 | | 240 | |
| | H | 196 | | 196 | | 196 | |
| | | P | L | P | L | P | L |
| PIWNICA ilość [szt.] | | 3 | - | 7 | - | 1 | - |
| RAZEM | | 3 | | 7 | | 1 | |

***UWAGA!***

*Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częśc dokumentacji architektonicznej oraz z opra poszczególnych branż. Przy jakiejkolwiek n pomiędzy opracowaniami branżowymi należy jednostkę projektową.*

***UWAGA!***

***Podane wymiary otworów okiennych i drzwiov skorygować z wymiarami rzeczywistym wewnętrznych i zewnętrznych.***

*Wszystkie skrzydła drzwi p.poż. i oznaczone symbolem "c" wyposażyć w samozamykacze ślizgo Drzwi oznaczone symbolem KD wyposaży elektromagnetyczne na kartę dostępu z odryglowywującym, KD jednostronna - 2 szt., KD dv - 4 szt.*
*Zaprojektowano 2 klapy oddymiające o wymiarach podstawa H=50cm, z owiewkami i kierownicą, P.cz.: i jeden świetlik dachowy, kopułkowy, o wym.115/115*


ModernEko
tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor: | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego<br>Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża | | | | |
| Faza: | **PROJEKT WYKONAWCZY** | | | | |
| Branża: | Architektoniczna | | | | |
| Temat: | **Przebudowa II piętra i części piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.** | | | | |
| Adres inwestycji: | Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,<br>działka nr 12191/3, identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3 | | | | |
| Projektował: | mgr inż. arch. Ziemowit Domagała | nr upraw. bud. 350/01 | specjalność architektoniczna | 06.2024 | |
| Opracował: | mgr inż. arch. Katarzyna Wierzba | | | 06.2024 | |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Małgorzata Berent | Nr UAN-VIII/83861/1/132/88 | specjalność architektoniczna | 06.2024 | |
| **ZESTAWIENIE STOLARKI** | | | | Skala: **1-50** | Nr rys. **A15** |