

LEGENDA



GŁOŚNIK NAŚCIENNY - MCR-SWSM

SYSTEM OPISU GŁOŚNIKÓW




NUMER KOLEJNY GŁOŚNIKA
NUMER LINII GŁOŚNIKOWEJ


OKABLOWANIE




LINE GŁOŚNIKOWE - HTKSH 1x2x1,4 mm PH90

PAWILON A

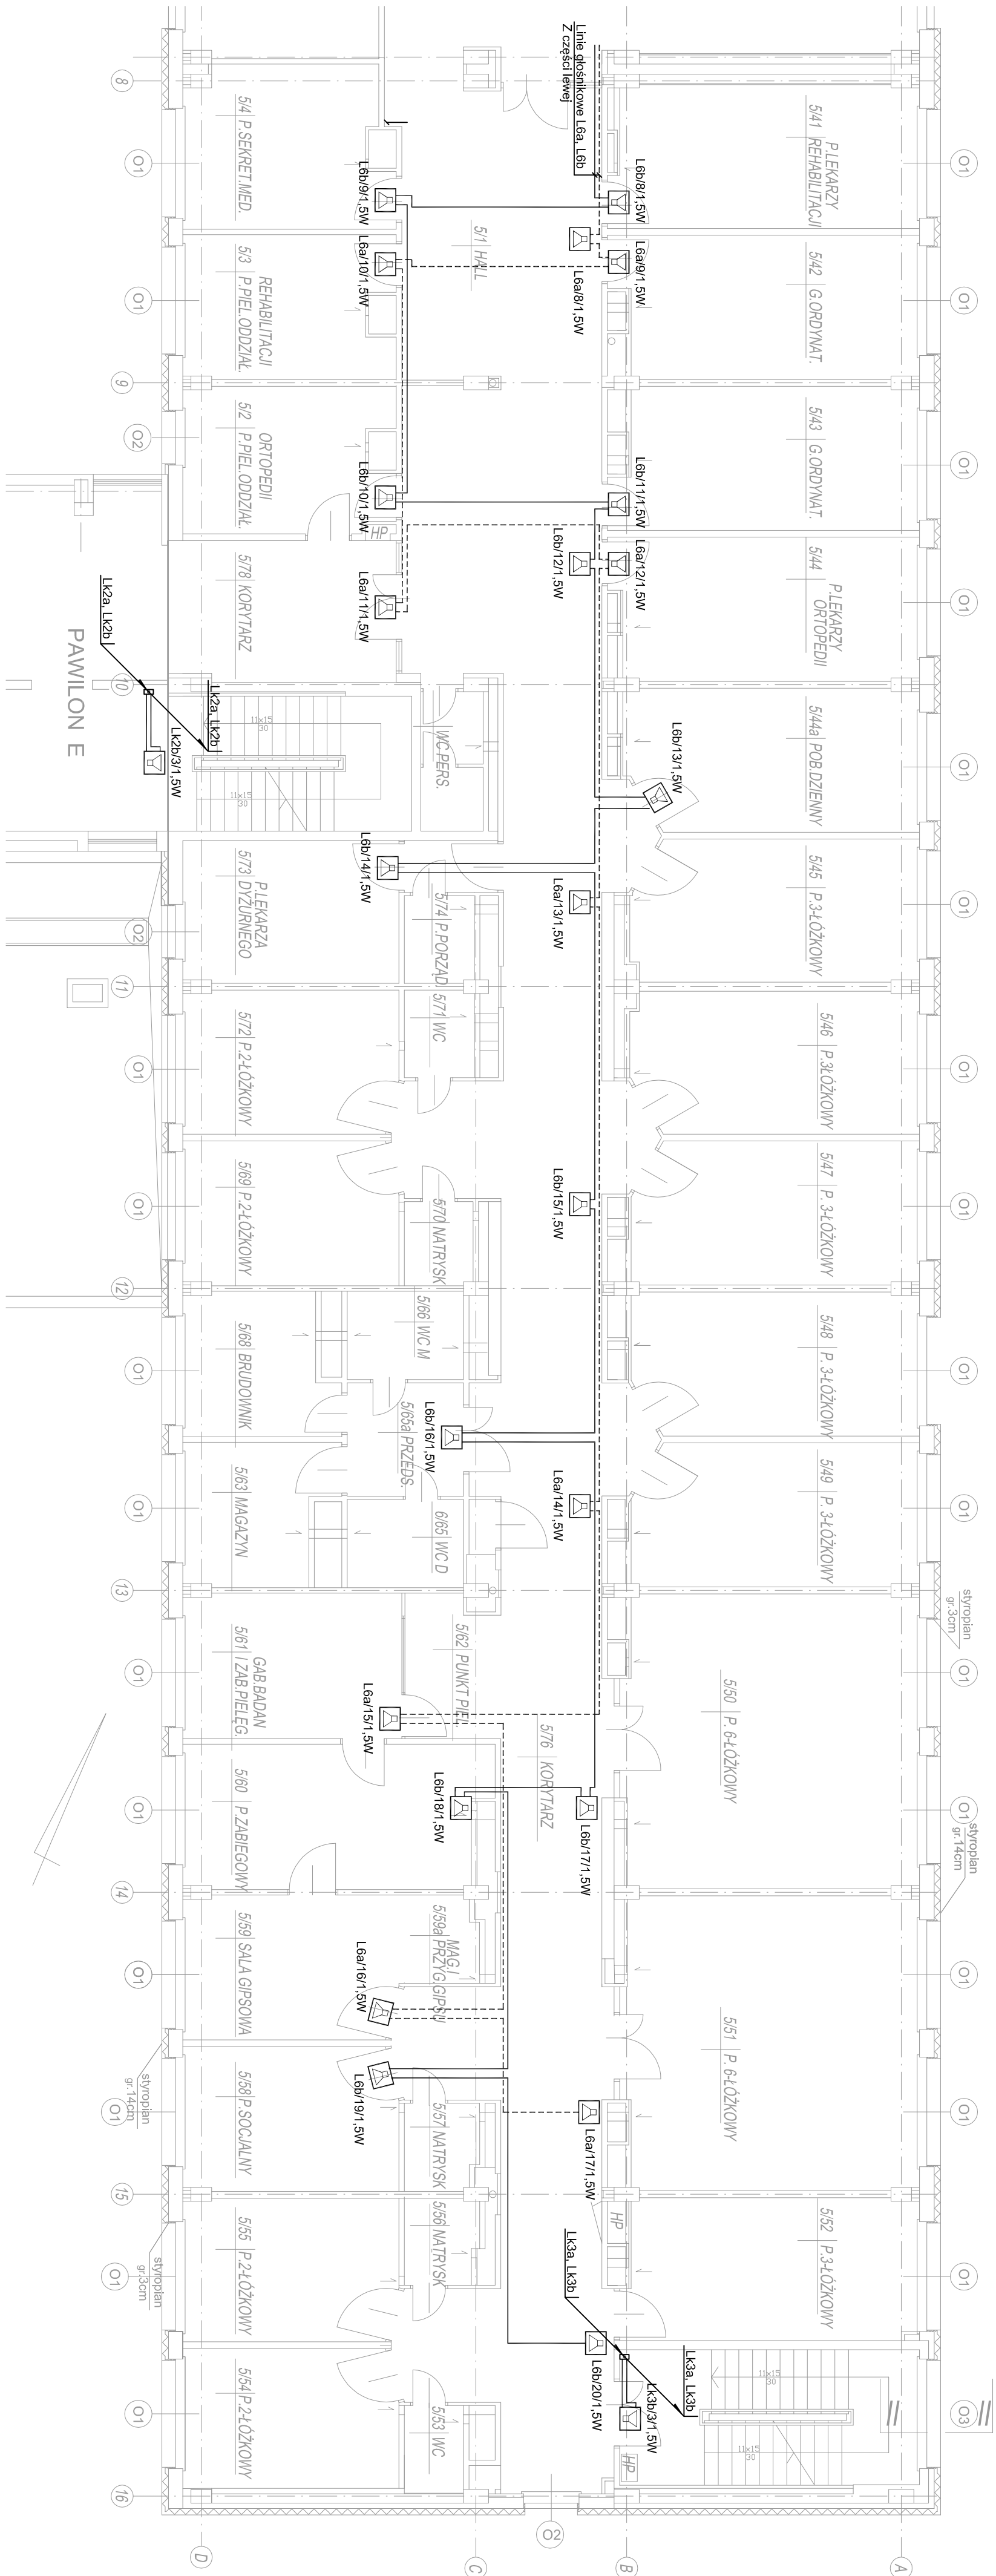

ODDZIAŁ ORTOPEDII 40 Ł

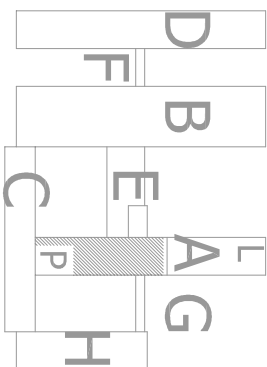

		LEGENDA	
 GŁOŚNIK NAŚCIEJNY - MGR-SWSM6 SYSTEM OPISU GŁOŚNIKÓW:  L1/L2/L3 MOC GŁOŚNIKA NUMER KOLEJNY GŁOŚNIKA NUMER LINII GŁOŚNIKOWEJ			
OKABLOWANIE:		LINE GŁOŚNIKOWE - HTKSH 1x2x1,4 mm PH90	
SZPITAL WOJEWÓDZKI im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża Pawilon A			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
INSTALACJE TELETECHNICZNE			
TEMAT INVSUNKU		DATA	
Dźwiękowy system ostzegawczy Pawilon A - rzut piętra IV, strona prawa		2012.05	
SKALA		REWIZJA	
1:100		-	
NUMER PROJEKTU		NUMER RYSUNKU	
42ZT-SZP-226/01/10/2012		RYS. 12	
BRANŻA			
OBJĘTOŚĆ			
PROJEKT INSTALACJI AMBIENT SYSTEM SP. Z O.O. 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 25 tel. + 48 58 345 51 9, fax + 48 58 344 45 95 www.ambientsystem.pl , sekretariat@ambientsystem.pl			
 ambient SYSTEM		PODPIS	
PROJEKTOWANE		PODPIS	
mgr inż. Łukasz Kulczycki SITP/PITB DSO/086/12		mgr inż. Mariusz Stencel SITP/PITB DSO/085/12	
SPRAWDZIŁ		PODPIS	