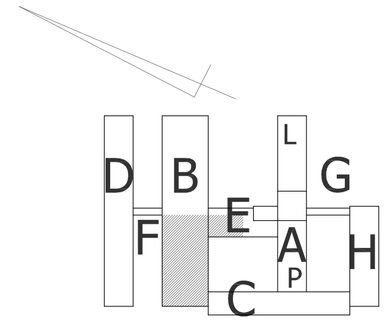

LEGENDA:

REI 120
EI 60 — Oznaczenia wymaganej odporności ogniowej dla elementów budowlanych

Granice stref pożarowych zgodne z ekspertyzą pożarową

Ochrona radiologiczna pomieszczenia

I ETAP wykonywania prac budowlanych

BUDYNEK E

BUDYNEK B - BLOK OPERACYJNY

BUDYNEK C

BUDYNEK F

LEGENDA:

- G_NZH 20/600 — grzejnik higieniczny bocznozasilany
- G_ZH 20/600 — grzejnik higieniczny dolnozasilany
- G_Ł 1100 — grzejnik łazienkowy
- istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania – zasilanie
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania – powrót
- istniejąca instalacja centralnego ogrzewania – powrót
- istniejąca instalacja centralnego ogrzewania – powrót

002 +20 °C
(numer pomieszczenia) (temperatura pomieszczenia)
Φwym: 1200 W
(zapotrzebowanie na ciepło)
— opis pomieszczenia

- projektowane podpory – stałe
- projektowane podpory – przesuwne

UWAGA:

- instalację prowadzoną w bruzdach ściennych oraz posadzkowych wykonać z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkładką aluminiową;
- instalację prowadzoną wierzchem wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej;
- przewody instalacji centralnego ogrzewania zasilające grzejniki łazienkowe oraz grzejniki dolnozasilane prowadzić w podłodze zachowując zasadę prowadzenia rur lekkimi łukami (z 10% nadmiarem w stosunku do linii prostej) umożliwiając samokompensację wydłużeń termicznych rurociągów;
- nowoprojektowane piony E6 oraz E7 należy podłączyć pod stropem kondygnacji piętra I do istniejących pionów E6 oraz E7;
- należy usunąć odcinek istniejącego pionu E6 oraz E7 powyżej nowoprojektowanego podłączenia pionów E6 oraz E7;
- piony B40a, B45a, B47a, B49a należy usunąć pod stropem niższej kondygnacji oraz nad podłogą;
- należy zdemontować istniejące grzejniki w salach operacyjnych oraz pomieszczeniach przyległych do nich;
- rurociągi montowac na konsolach, uchwytach montazowych;
- w pomieszczeniach 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.50, 051, 0.52, 0.53 ogrzewanie realizowane za pomocą wentylacji mechanicznej.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA GRZEJNIKÓW DO PIONU:



Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża
Faza:	**PROJEKT TECHNICZNY**
Branża:	Instalacje sanitarne
Temat:	Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."
Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Projektant:	mgr. inż Seweryn Urbański	SLK/3876/POOS/11	specjalność instalacyjna	02.2021
Sprawdził:	mgr. inż Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	specjalność instalacyjna	02.2021

Rzut Piętra II - instalacja centralnego ogrzewania

Skala: 1:100

Nr rysunku C1