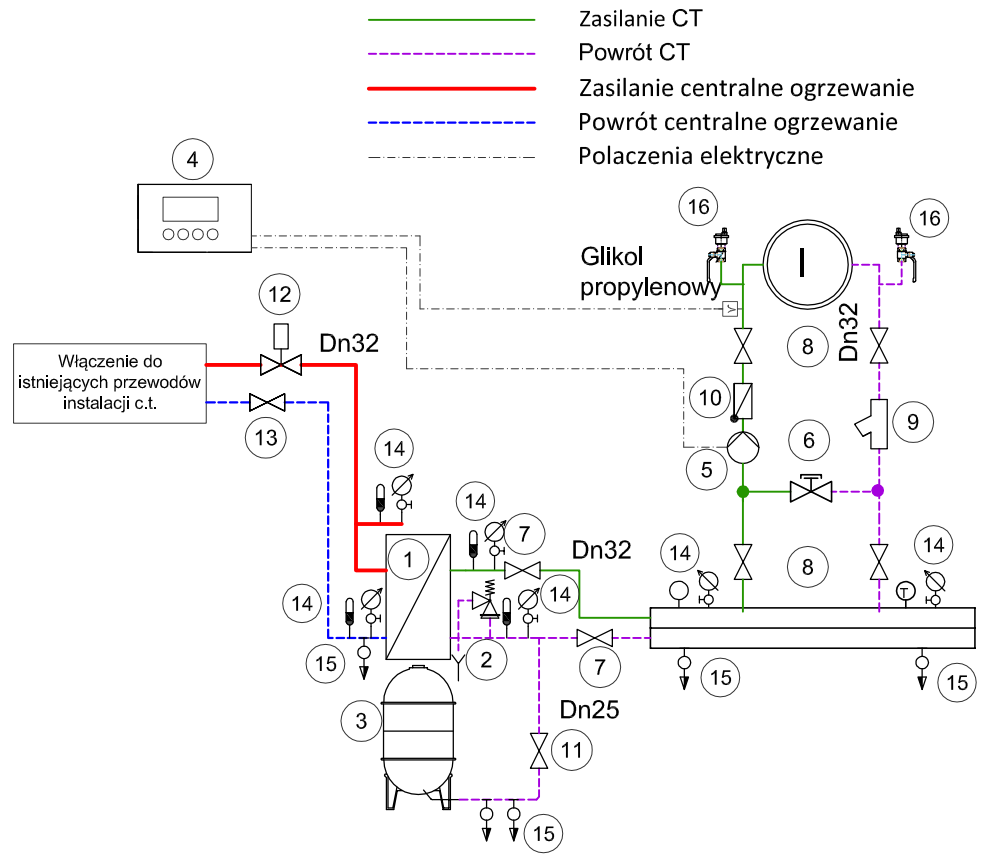


1. Wymiennik ciepła 90/70 woda 65/45 glikol propylenowy 40% o mocy 40kW pow wym ciepła 0,4 m2 max opory 10 kPa -1szt.
2. Zawór bezpieczeństwa 1" 3 bar -1szt.
3. Naczynie przeponowe glikol o poj 25 l 4bar -1szt.
4. Regulator obiegu grzewczego z wyjściem mbus-1szt.
5. Pompa elektroniczna V= 1,8m3/h H= 47kPa, 1 1/2" i poborze mocy 60W praca glikol propylenowy 40% - 1 szt.
6. Zawór Regulujący nadmiarowo upustowy Dn20 nastawa 0,5 bar - 1 szt.
7. Zawór odcinający Dn 32 GW Pn10 - 2 szt.
8. Zawór odcinający Dn 32 GW Pn10 - 4 szt.
9. Filtr siatkowy Dn 32 GW PN10 - 1 szt.
10. Zawór zwrotny Dn 32 PN10 - 1 szt.
11. Zawór odcinający Dn 25 GW Pn10 - 1 szt.
12. Zawór Regulujący przepływ Dn 25 Kvs zaworu 6,50 - 1 szt.
13. Zawór odcinający Dn 25 GW Pn10 - 1 szt.
14. Termometr 0-100 °C oraz Manometr 0-10 bar -6 szt.
15. Zawór spustowy Dn 20 - 5 szt.
16. Automatyczny Dn 15 odpowietrznik z zaworem -2szt.

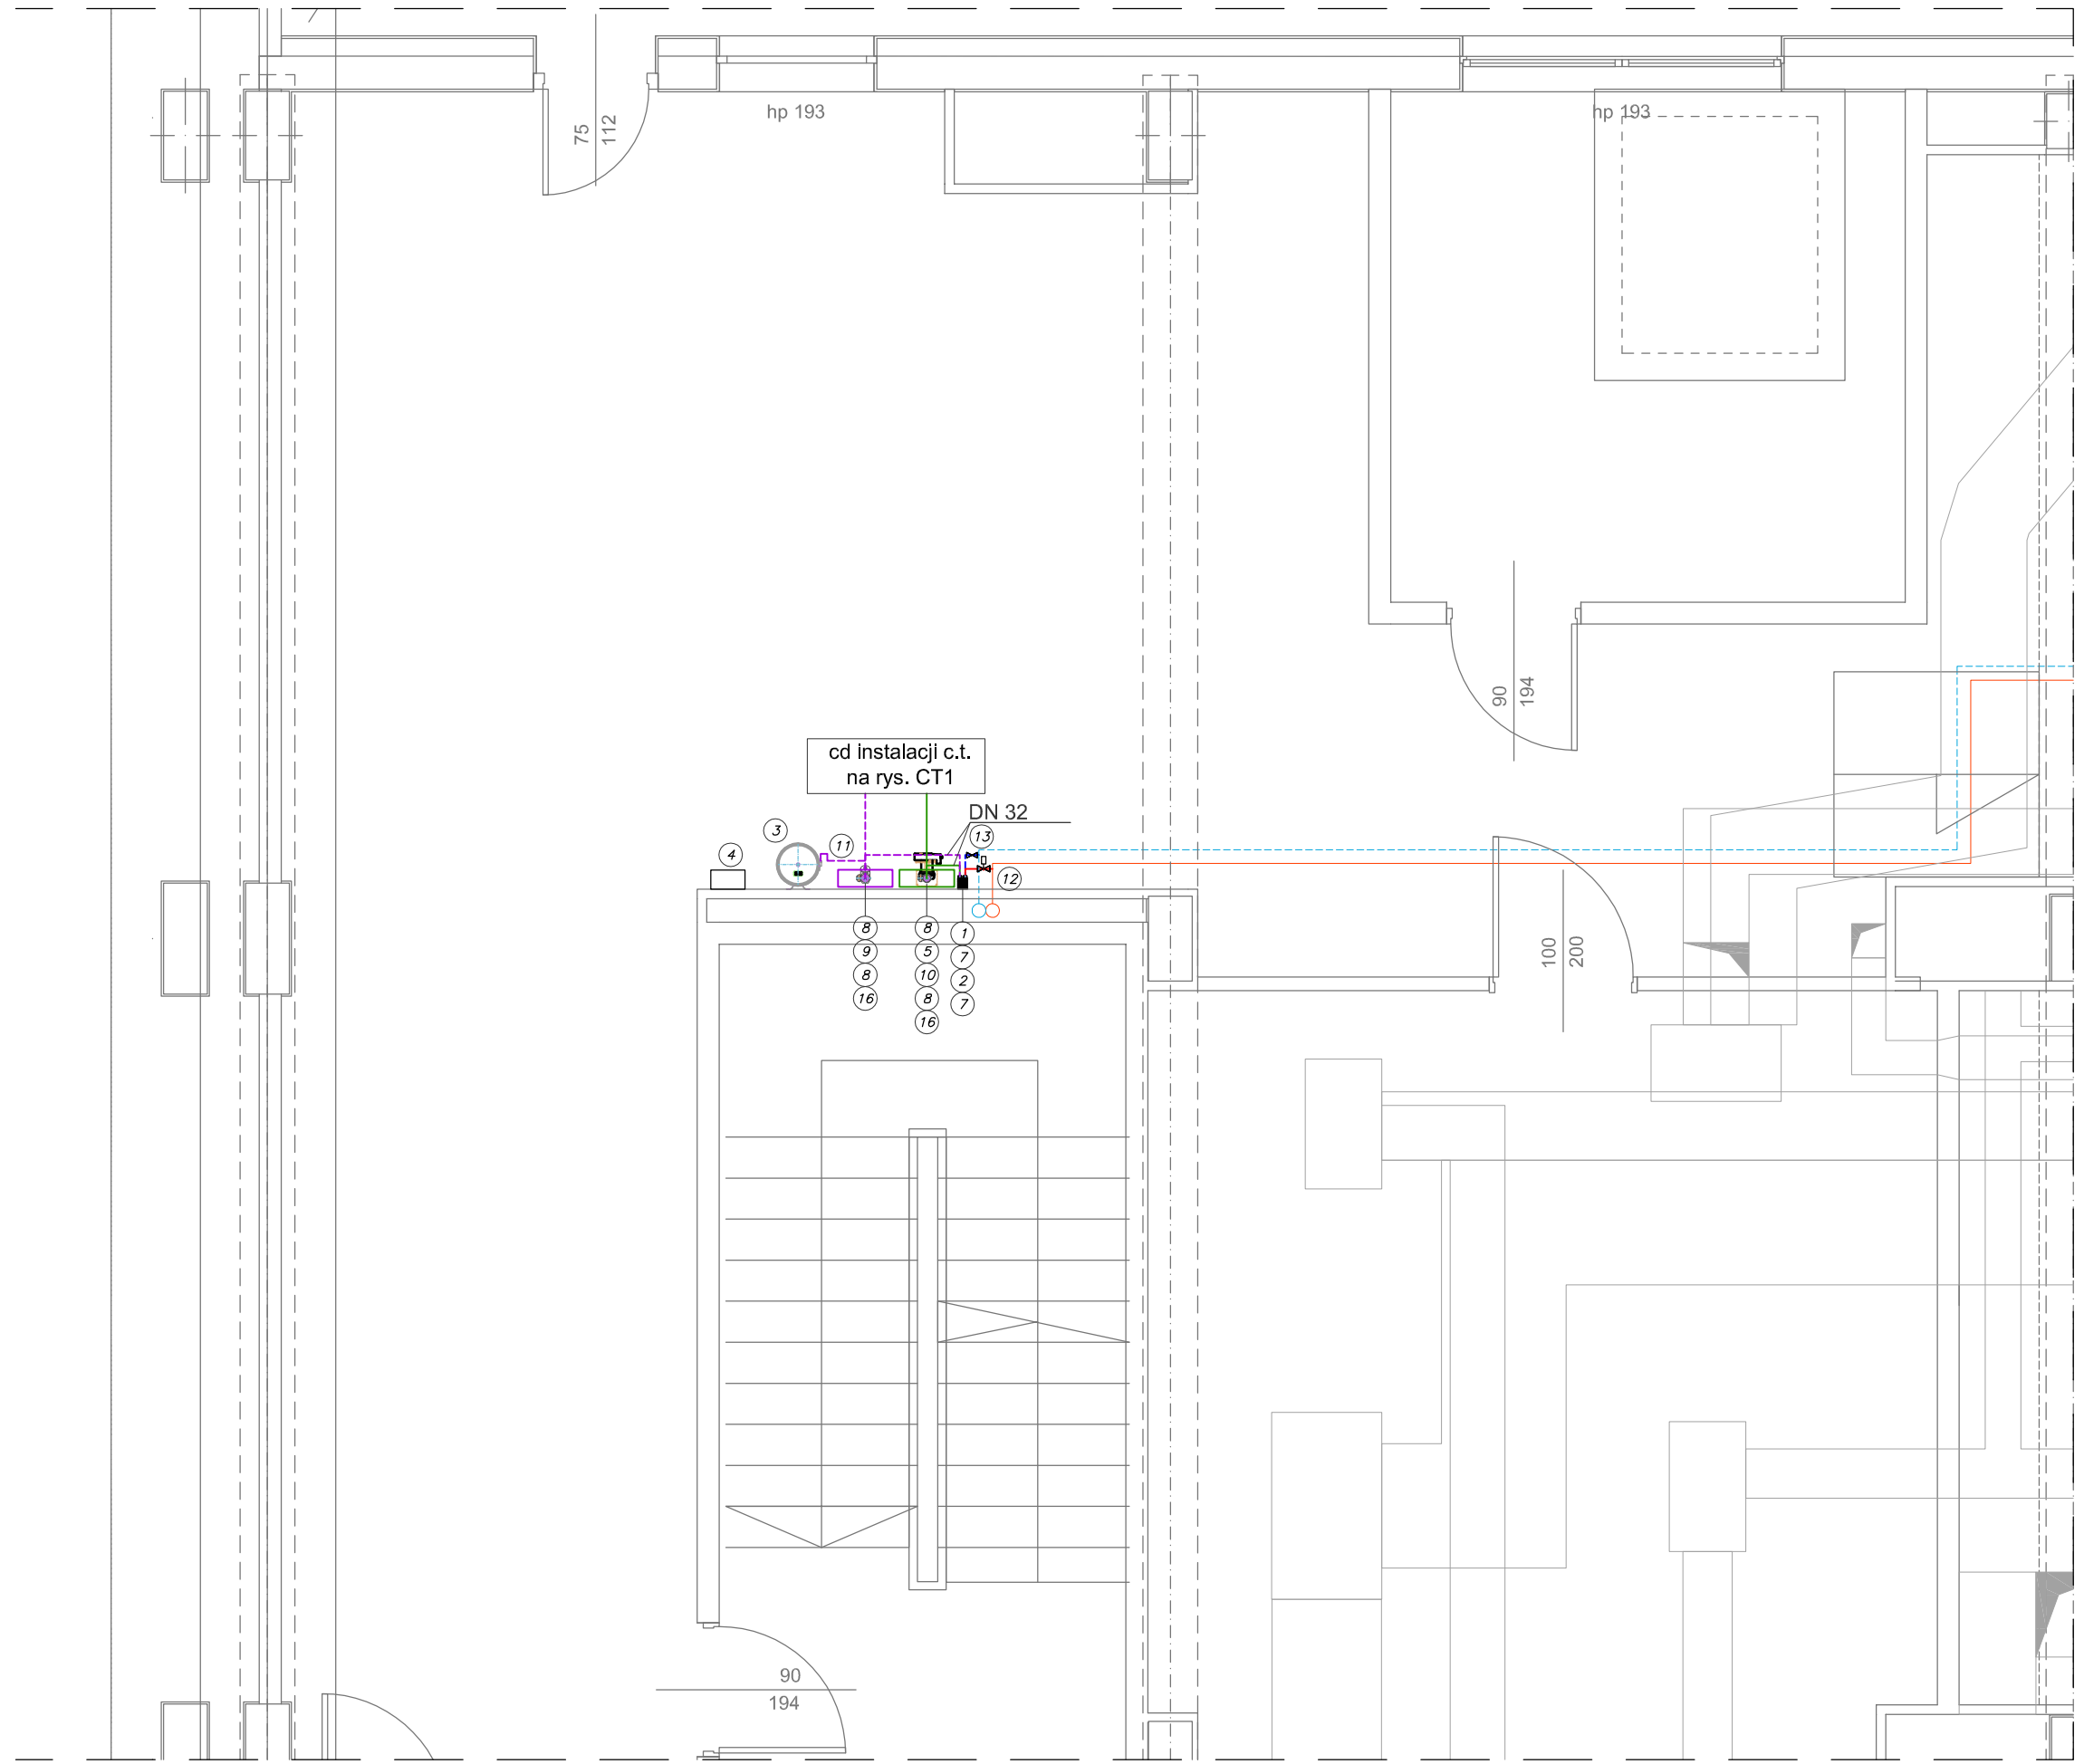


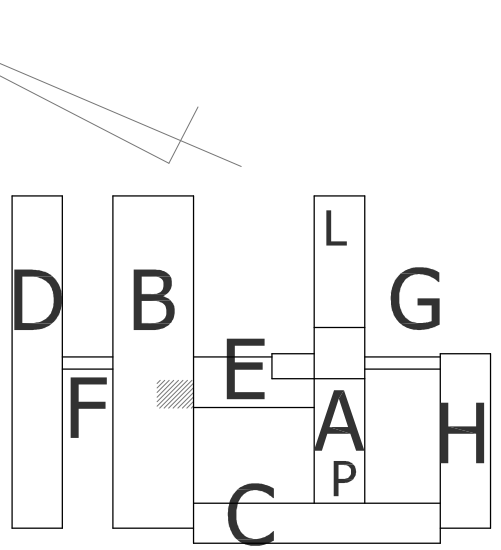


Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

| | |
|---|---|
| Inwestor: | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża |
| Faza: | **PROJEKT TECHNICZNY** |
| Branża: | Instalacje sanitarne |
| Temat: | Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19.” |
| Adres inwestycji: | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr. inż Seweryn Urbański | SLK/3876/POOS/11 | specjalność instalacyjna | 02.2021 |
| Sprawdził: | mgr. inż Kamila Dziubek | SLK/2573/POOS/09 | specjalność instalacyjna | 02.2021 |

Schemat układu pomiarowego - etap 1
Rzut maszynowni - układ pomiarowy instalacji C.T. - etap 1

| Skala: | Nr rysunku |
|---|---|
| -/-- 1:50 | CT2 |